

IB1 电流互感器变比测试仪

1、产品概述

石家庄汉迪科技有限公司是一家专业的电气测试仪器研发、生产企业。推出的测试仪器以操作简便、功能实用、质量可靠在用户中建立了良好的信誉。成为国内高压开关、继电保护、高压试验测试仪器的主要生产厂商。

高压开关测试仪、互感器测试仪、线路参数测试仪作为本公司拳头产品，现已在电力系统、高压开关生产厂、铁路、石化、钢铁等大型企业广泛使用。汉迪产品在满足国内市场的同时，适时开发国外市场，现已出口到韩国、东南亚、中东、南美、非洲等地。

IB1 电流互感器变比测试仪专为试验电流互感器变比和极性而设计，内置大电流发生器、一次、二次数字电流表和极性判别电路，产品设计合理，操作简便。

本平台发布的汉迪测试仪器产品，共有20个型号的测试仪器，供您选择。


2、产品规格型号

产品厂家	石家庄汉迪科技有限公司	产品品牌	HANDY(汉迪)
产品名称	IB1 电流互感器变比测试仪	产品类型	测试仪器
产品型号	IB1	结构形式	便携式
输出功率	6KVA	一次电流表量程	0~1000A，分辨力 0.1A，
最大输出电流	1000A	二次电流表测量	0~5A，分辨力 1mA，
工作电源	AC220V ± 10%	工作环境	温度 0~+40° C、湿度 ≤ 85% 无结露
整机尺寸	360mm*290mm*280mm(长×宽×高)	整机重量	20Kg
质保期	自产品发货日起 1 年内		
适用范围	用于电流互感器的变比测量。		

3、产品图片



4、产品详情

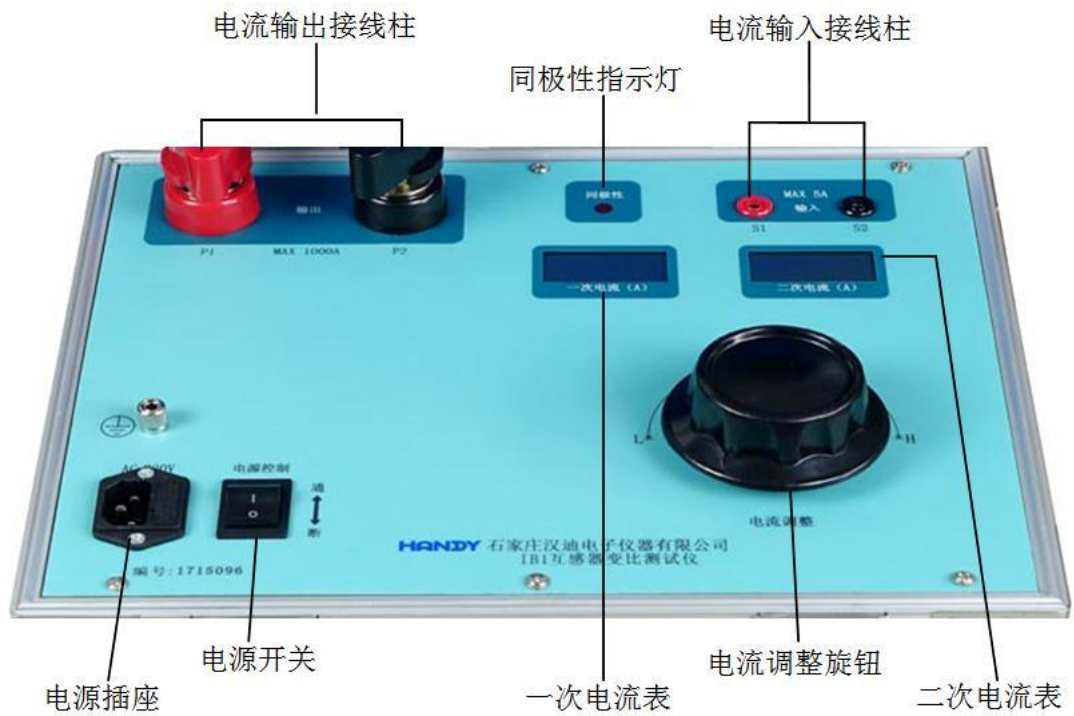

5、主要功能特点

IB1 电流互感器变比测试仪专为试验电流互感器变比和极性而设计，内置大电流发生器、一次、二次数字电流表和极性判别电路，产品设计合理，操作简便

6、主要技术参数

IB1 参数名称	IB1 电流互感器变比测试仪技术规范
输出功率	6kVA
输出电流	0~1000A
一次电流表量程	0~1000A， 分辨力：0.1A， 误差：±（读数 0.5%+2 个字）
二次电流表量程	0~5A， 分辨力：1mA， 误差：±（读数 0.5%+2 个字）
工作电源	AC220V ± 10%
工作温度	0℃~+40℃
工作湿度	≤90%RH,不结露
外形尺寸	360mm×290mm×280mm
重量	20kg

7、IB1 测试仪标配清单



IB1 电流互感器变比测试仪标配

主机一台
测试线一套
说明书一份
合格证一份

8、国家认证检测报告（用户订购产品抽检检测）

河北省计量监督检测研究院
Institute of Metrology of Hebei Province

校准证书

Calibration Certificate

证书编号: DCDS18-JZ2290
Certificate No. _____

客户名称: 哈尔滨日顺科技有限公司
Name of Applicant: _____

客户地址: 哈尔滨市道里区
Address: _____

器具名称: 互感器变比测试仪
Name of Measuring Instruments: _____

型号/规格: IB1
Type/size: _____

出厂编号: 19181381
Name of Applicant: _____

制造单位: 石家庄汉迪科技有限公司
Manufacturer: _____

校准技术依据: JJF 1587-2016《数字多用表校准规范》
Reference Documents for the Calibration: _____

批准人: [Signature]
Authorized by: _____

核验员: [Signature]
Inspector: _____

校准员: [Signature]
Operator: _____

校准日期: 2019年06月22日
Issued Date: Year Month Day

地址 (Add): 石家庄市鹿泉区上庄大街河北省计量院/石家庄市桥西区友谊南大街175号
电话/传真 (Tel/Fax): 0311-83895464/65 (市场开发部) 邮编 (Post Code): 050000
0311-83895467/83895472/88606666 (客户服务中心) E-mail: hbji_ywb@163.com

第1页 共4页

河北省计量监督检测研究院
Institute of Metrology of Hebei Province

证书编号: DCDS18-JZ2290

校准机构授权说明:
本实验室是省级法定计量检定机构、省级科技成果鉴定检测机构。
法定计量检定机构授权证书号为(国)法计(2017)01012号。
本实验室质量管理体系符合ISO/IEC 17025标准的要求。
本证书出具的数据通过国家计量检定系统,可溯源至国家计量基准。

校准环境条件及地点:

温度	21℃	地点	9号楼411房间
相对湿度	50%	其他	/

校准使用的主要计量标准器:

名称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差 (k=2)	检定/校准证书编号	有效期至
多功能标准源	DCV:20mV~1000V DCI:20μA~2A OHM:1Ω~100MΩ ACV:0.5V~1000V (10Hz~1MHz) ACI:1mA~2A (60Hz~5kHz)	DCV:0.002% DCI:0.01% OHM:0.005% ACV:0.05% ACI:0.05%	DCDS17-JZ8064	2019年10月09日

第2页 共4页

9、制造商质量认证、产品质量和售后服务承诺函

质量管理体系认证证书

石家庄汉迪科技有限公司

注册/生产/经营/办公地址: 河北省石家庄高新区祁连街95号润江慧谷大厦B座22层

质量管理体系符合
GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准要求
通过认证的范围为:

电子测试仪器(高压开关测试仪、互感器测试仪、回路电阻测试仪、工频线路参数综合测试仪、接地装置特性参数测试仪)的研发、制造和售后服务

证书编号: 05316Q31764R0S
证书颁发日期: 2018年08月22日
证书有效期至: 2019年08月18日
初次认证日期: 2016年08月18日
获证组织机构代码: 91130102MA07LB6L8P

本证书在国家规定的有效行政许可、资质范围内一并使用方可有效
本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)上查询
监督审核日期到期后,未粘贴相应激励防伪监督审核合格标志,此证书无效

第一次监督 [合格] 第二次监督 [合格]

中国认可 国际互认 管理体系 认证机构
CNAS C053-M

总经理: [Signature]

认证机构注册地址: 北京市东城区建国门内大街7号701 电话: 010-50981300 邮编: 100005 网址: www.cnca.gov.cn
认证机构建设地址: 北京市东城区建国门内大街7号光华长安大厦一座701 电话: 010-50981300 邮编: 100005 网址: www.cnca.gov.cn

制造商产品质量和售后服务承诺函

尊敬的客户:

感谢您关注本e购平台我公司的上线产品!专业e购平台线上采购是国家正在推进的新兴采购模式,具有阳光、快捷、及时、方便、杜绝假货的优点,或许您在羡慕这些优点的同时,也在思考另外一些问题: e购平台产品质量如何保证?产品品质如何保证?品牌是真是假如何判定?是正品还是次品如何监督?是新品还是旧品如何鉴别?到货后发现的的质量问题谁担责任?售后服务去找谁?这些问题或许是您面对e购平台采购犹豫不决的一大障碍。为此,石家庄汉迪科技有限公司(简称:汉迪)对西域及西域主导和对接的e购平台(简称:线上)客户承诺如下:

- 1)、汉迪线上产品是经我公司授权经销的原厂产品,合法合规,敬请放心采购。
- 2)、汉迪线上产品的质量承诺和售后服务标准同线下完全一致。
- 3)、汉迪承诺,线上产品保证产品质量、保证是质量合格新品、保证是我厂发货的正品。
- 4)、用户收到的货物应配备有装箱单、质量合格证、产品说明书、质量和售后服务承诺函、售后服务联系电话和用户监督投诉电话。如果这些资料不全请尽快和我公司咨询原因并补发。
- 5)、对要求行业质检的产品,我公司将提供国家专业机构的质检报告,对不要求行业质检的产品,我公司严格执行企业产品标准,或提供用户现场产品抽检报告。
- 6)、平台公布的产品技术参数,是真实的产品技术参数,也是用户质量监督的依据,我公司随时接受用户的质检、抽检和监督,对质量或技术指标不合格的产品,免费维修或更换,由此质量问题造成损失的承担相应的经济责任。
- 7)、汉迪对线上售出产品承诺承担全部产品质量责任、并承担产品质量连带责任。
- 8)、本平台销售的我公司产品,承诺提供100%的合格率、承诺技术支持和售后服务。
- 9)、售前提供专业技术咨询、技术方案和技术资料,售后提供及时周到的售后服务。
- 10)、售后服务响应时间:4小时;需要到现场时,到达时间为24小时内到达。
- 11)、质保承诺:收货后3个月内包换、1年免费维修、长期提供备件,终身维护。
- 12)、我公司将不定期的进行用户回访征求意见,帮助我们改进和提高产品质量。同时,也欢迎用户来函来电咨询。
- 13)、我公司设有客户监督投诉电话和售后服务电话:
监督投诉电话: 0311-68021321
售后服务电话: 0311-68021322

产品制造商(章): 石家庄汉迪科技有限公司

